


Vejledende skitse for placering af Vølund S2060 varmepumpe med R290 Propan kølemiddel. Der henvises iøvrigt til installatørhåndbogen for S2060.

Denne vejledning er udelukkende gældende for installation af produktet i Danmark.

Varmepumpen må ikke installeres i en fordybning, nedsænket niche, eller lignende. Der udover anbefales det at holde 20 cm vandret afstand fra bygningsåbninger til varmepumpen. Kravet om vandret afstand gælder ikke bygningsåbninger placeret i niveau over toppen af varmepumpen.

Bemærk at støj fra varmepumpen kan resultere i øgede afstandskrav til dør- og vinduesåbninger til primære rum (eksempelvis køkken, stue, værelser).

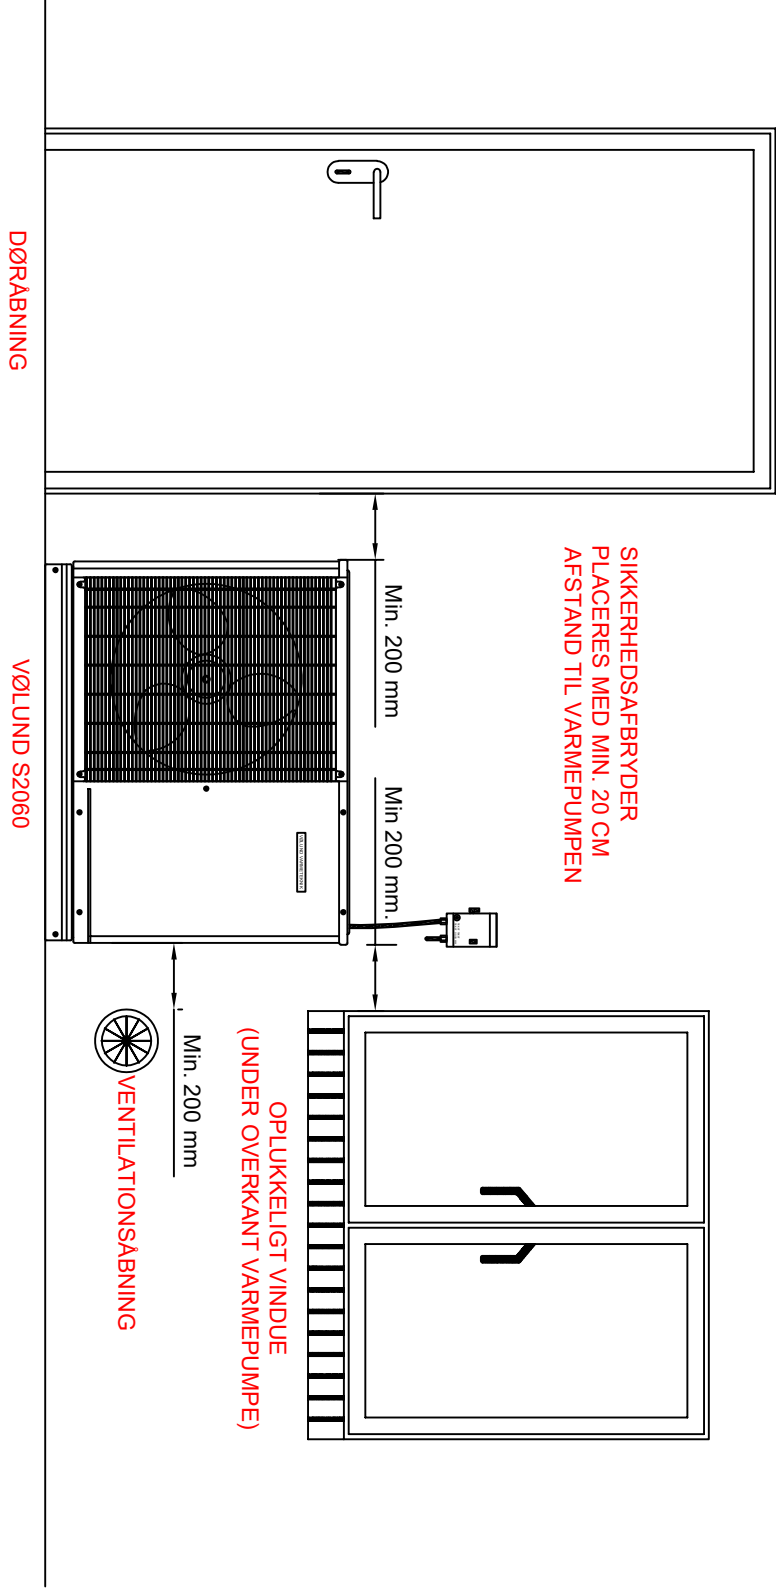

HVIS SIKKERHEDSAFBRYDEREN PLACERES I DET SKRAVEREDE OMRÅDE (I NIVEAU MED OVERKANT AF VARMEPUMPEN OG NED) MÅ AFSTANDEN TIL VARMEPUMPEN IKKE VÆRE MINDRE END 25 CM.

