






Weidmüller stik set fra lednings side

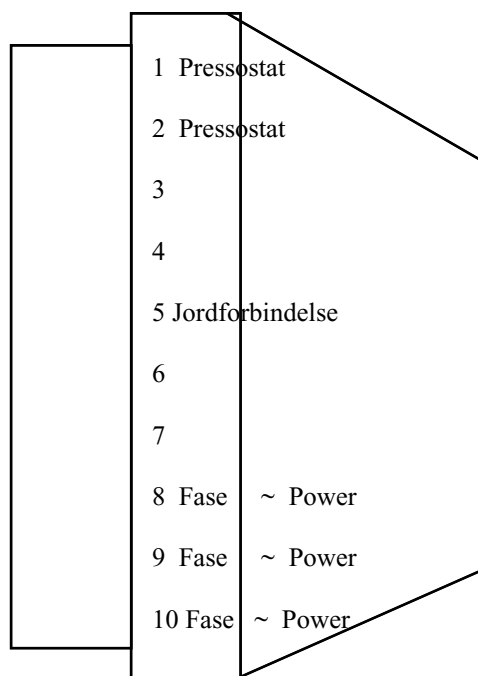

AMP stik set fra lednings side

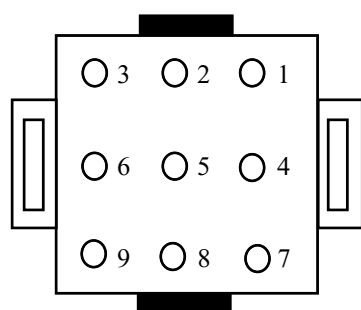

1-3 = Fase ~ Power

5 = Jordforbindelse ~ 

7 & 9 = Pressostat

Kabel fra

5 & 7 & 8,5 kW Modul

Sorte ~ Black 1-3 = Fase ~Power
Sorte ~ Black 4-5 = Ikke i brug ~ Not in use
Gul/Grøn = jord

8 & 4,6 kW modul

Brun,sort,blå = Fase
Gul/Grøn = Jord

2 sorte leder v/kabelforskruning=
230V Varmelegeme (selvregulerende)

Varmelegeme tilsluttes 230 V
forsyning direkte for opvarmning af
olie i kompressor selvregulerende.

Kabel fra Pressostat

Terminal 2-3 eller A-C i pressostat, kabel farve blå & brun føres til pressostat indgangene på respektive stik. Gul/Grøn samles med gul/grøn fra modulkablet til jordforbindelsen i respektive stik



VØLUND VARMETEKNIK

Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk, Telefon 97 17 20 33. Fax. 97 17 29 33
Filial af NIBE AB
www.volundvt.dk